


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

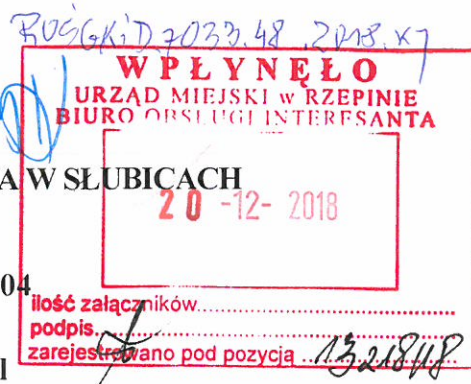

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 392/2018

Słubice, dnia 13.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań DL.OBS.9051.03063.2018 z dnia 12.10.2018r., SB/104248/10/2018 z dnia 19.10.2018r. oraz SB/104752/10/2018 z dnia 22.10.2018r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 09.10.2018r., 16.10.2018r. i 16.10.2018r. z wodociągu publicznego w Staroście, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 09.10.2018r., 16.10.2018r. i 16.10.2018r. z wodociągu publicznego w Staroście z punktu pobierczego zamontowanego na sieci wodociągowej – Staroście 11 (kody próbek 03063.2018, 148487/10/2018) oraz sieć - Staroście nr 23 (kod próbki 143889/10/2018) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Rzepina
Plac Ratuszowy 1; 69-110 Rzepin
M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego


niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

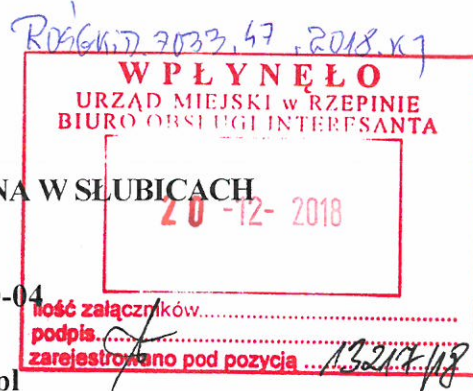

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 –393/2018

Słubice, dnia 12.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.01909.2018. z dnia 06.07.2018r. oraz SB/104760/10/2018 z dnia 22.10.2018r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 03.07.2018r. i 16.10.2018r. **z wodociągu publicznego w Drzeńsku**, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną i nadzorem sanitarnym nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 03.07.2018r. i 16.10.2018r. z wodociągu publicznego w Drzeńsku SUW-wpds (kody próbek 01909.2018 062999/10/2018) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

20-12-2018

liczba załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją.....

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 394/2018

Słubice, dnia 13.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/84593/08/2018 z dnia 31.08.2018r., DL.OBS.9051.03224.2018 z dnia 26.10.2018 oraz SB/115014/11/2018 z dnia 15.11.2018r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 27.08.2018r., 23.10.2018r. i 07.11.2018 z wodociągu publicznego w Sułowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 27.08.2018r., 23.10.2018r. i 07.11.2018r. z wodociągu publicznego w Sułowie SUW-wpds (kody próbek 143893/11/2018, 03224.2018) oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej – Sułów nr 20 (kod próbki 062991/08/2018), – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

M. M.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH




69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6

tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04

www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/

e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl

NIP: 598-10-38-392

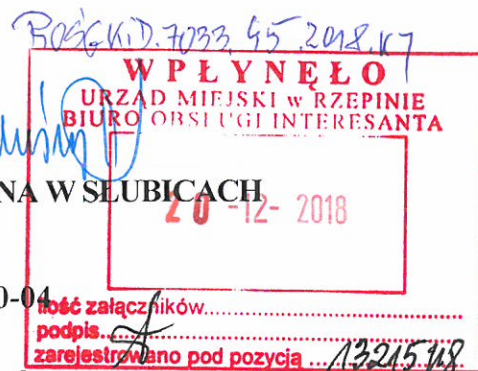

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 395/2018

Słubice, dnia 13.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.01907.2018. z dnia 06.07.2018r., DL.OBS.9051.01908.2018 z dnia 20.07.2018r. oraz SB/115016/11/2018 z 15.11.2018r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 03.07.2018r. i 07.11.2018r. z wodociągu publicznego w Gajcu, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną i nadzorem sanitarnym nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 03.07.2018r. i 07.11.2018r. z wodociągu publicznego w Gajcu: SUW- wpds (kody próbek 01907.2018, 143891/11/2018), oraz z punktu probierczego zamontowanym na sieci wodociągowej sieć –Gajec nr 36 (kod próbki 01908.2018) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

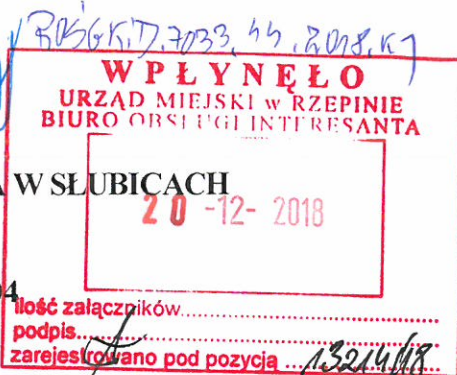

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 396/2018

Słubice, dnia 13.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/65014/07/2018 z dnia 10.07.2018, DL.OBS.9051.02626.2018 z dnia 10.09.2018r. oraz SB/115015/11/2018 z dnia 15.11.2018r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 03.07.2018r., 07.09.2018r. i 11.08.2018r. z wodociągu publicznego w Serbowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 03.07.2018r., 07.09.2018r. i 11.08.2018r. z wodociągu publicznego w Serbowie: SUW-wpds (143892/11/2018) i z punktów probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej – Serbów nr 38 (02626.2018) sieć – Serbów 37 (kod próbki 062988/07/2018) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
jabo
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego


niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

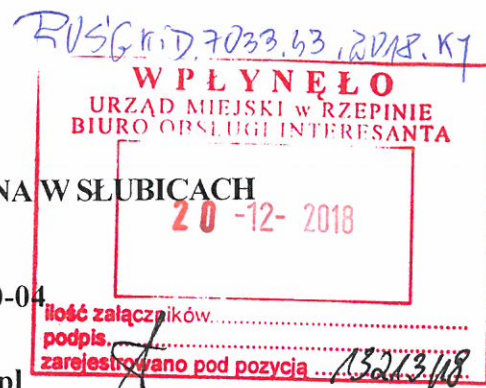

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 397/2018

Słubice, dnia 13.12.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr SB/64920/07/2018 z dnia 10.07.2018r., SB/66641/07/2018 z dnia 13.07.2018r., SB/76546/08/2018 z dnia 10.08.2018r., DL.OBS.9051.02627.2018 z dnia 10.09.2018r. oraz SB/114256/11/2018 z dnia 14.11.2018r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniach 04.09.2018r., 03.07.2018r., 07.08.2018r. i 06.11.2018r. z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakością wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 04.09.2018r., 03.07.2018r., 07.08.2018r. i 06.11.2018r. z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej: z SUW – wpds (kody próbki 115188/07/2018, 128438/08/2018, 063001/11/2018) sieć – Lubiechnia Wielka 8 (kod próbki 062989/07/2018), sieć - Lubiechnia Wielka 51A (kod próbki 02627.2018) – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

POLESA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI